

COMMITTENTE:



Via delle Industrie, 46 - 84092 Bellizzi (SA)
info@lemiautomazioni.it
P.IVA 05434000658

EFV2_40
Quadro Fotovoltaico 40kW 2 Inverter

SISTEMA:	TT TN-S	IP:	55
TENSIONE DI ESERCIZIO:	400 Vac	HZ:	50
CORRENTE NOMINALE:	100 A	ANNO:	2026
icc PRES. SUL QUADRO:	10 kA		

IMPIANTO A MONTE:	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:	
Interruttori Scatolati:	CEI EN 60947-2
Carpenteria:	CEI EN 61439-2



Electra

Quadro Fotovoltaico 40 kW 2 Inverter
Copertina

FILE : EFV2_40

DATA


DISEGN. Mario Pannullo

EFV2_40

FG. 1
F.S. 2

Totale FG.

8

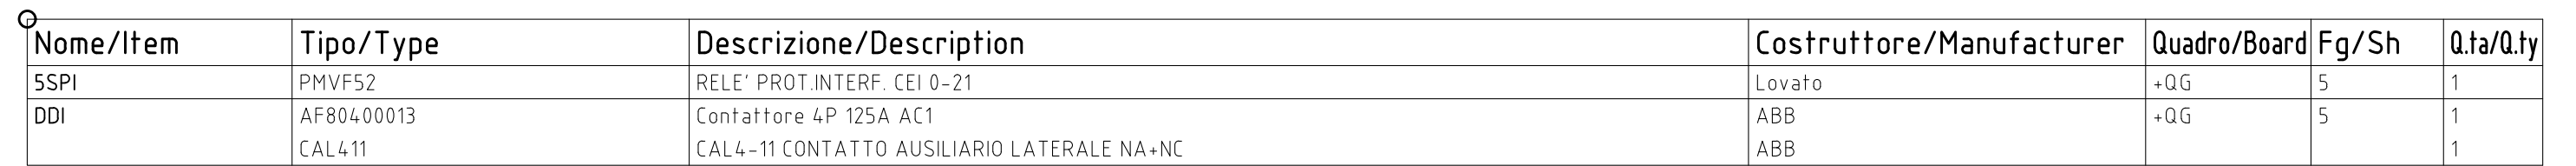

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Q.ta/Q.ty
	Sbarra distributrice - 1 fase		1
AF80400013	Contattore 4P 125A AC1	ABB	1
CAL411	CAL4-11 CONTATTO AUSILIARIO LATERALE NA+NC	ABB	1
PMVF52	RELE' PROT.INTERF. CEI 0-21	Lovato	1
SG23NA300	Scaricatore di sovratensione tipo 2 a cartuccia estraibile, In (8/20μs) 20kA per polo, 3P+N	Lovato	1
3NW70532	BASE SEZ.X FUS. CIL.10X38 1P+N 32A 1UM	Siemens	1
5SL64407	INT. MT lcn 6000A, lcu 6KA 4P C40	Siemens	2
5SM2643-6	Blocco differenziale, per 5SL4, 3P+N, tipo A, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 400 V	Siemens	2
5SP44917	INT. MT 10kA 4P C 100A 6UM	Siemens	1
5ST3030	Sganciatore di apertura 110-415 V AC, per Interruttore magnetotermico 5SL4, 5SY, 5SP, RCBO 5SU1, FI 5SV	Siemens	1
NW70632	BASE SEZ.X FUS. CIL.10,3X38 3P+N 32A 3UM	Siemens	2



Electra

Quadro Fotovoltaico 40 kW 2 Inverter

Distinta materiali

FILE : EFV2_40

DATA

DISEGN. Mario Pannullo

EFV2_40

FG. 7

F.S. /

Totale FG.

8