

COMMITTENTE:



Via delle Industrie, 46 - 84092 Bellizzi (SA)
info@lemiautomazioni.it
P.IVA 05434000658

70-26
Quadro Stringa
QS1

SISTEMA:	IP:
TENSIONE DI ESERCIZIO: 1000 V DC	HZ:
CORRENTE NOMINALE: 16 A	ANNO: 2026
icc PRES. SUL QUADRO:	

IMPIANTO A MONTE:
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Interruttori Scatolati: CEI EN 60947-2
Carpenteria: CEI EN 61439-2



FILE :

DATA

DISEGN.

Quadro Stringa 1
Copertina


70-26

QS1

FG. 1
F.S. 2

Totale FG.

5

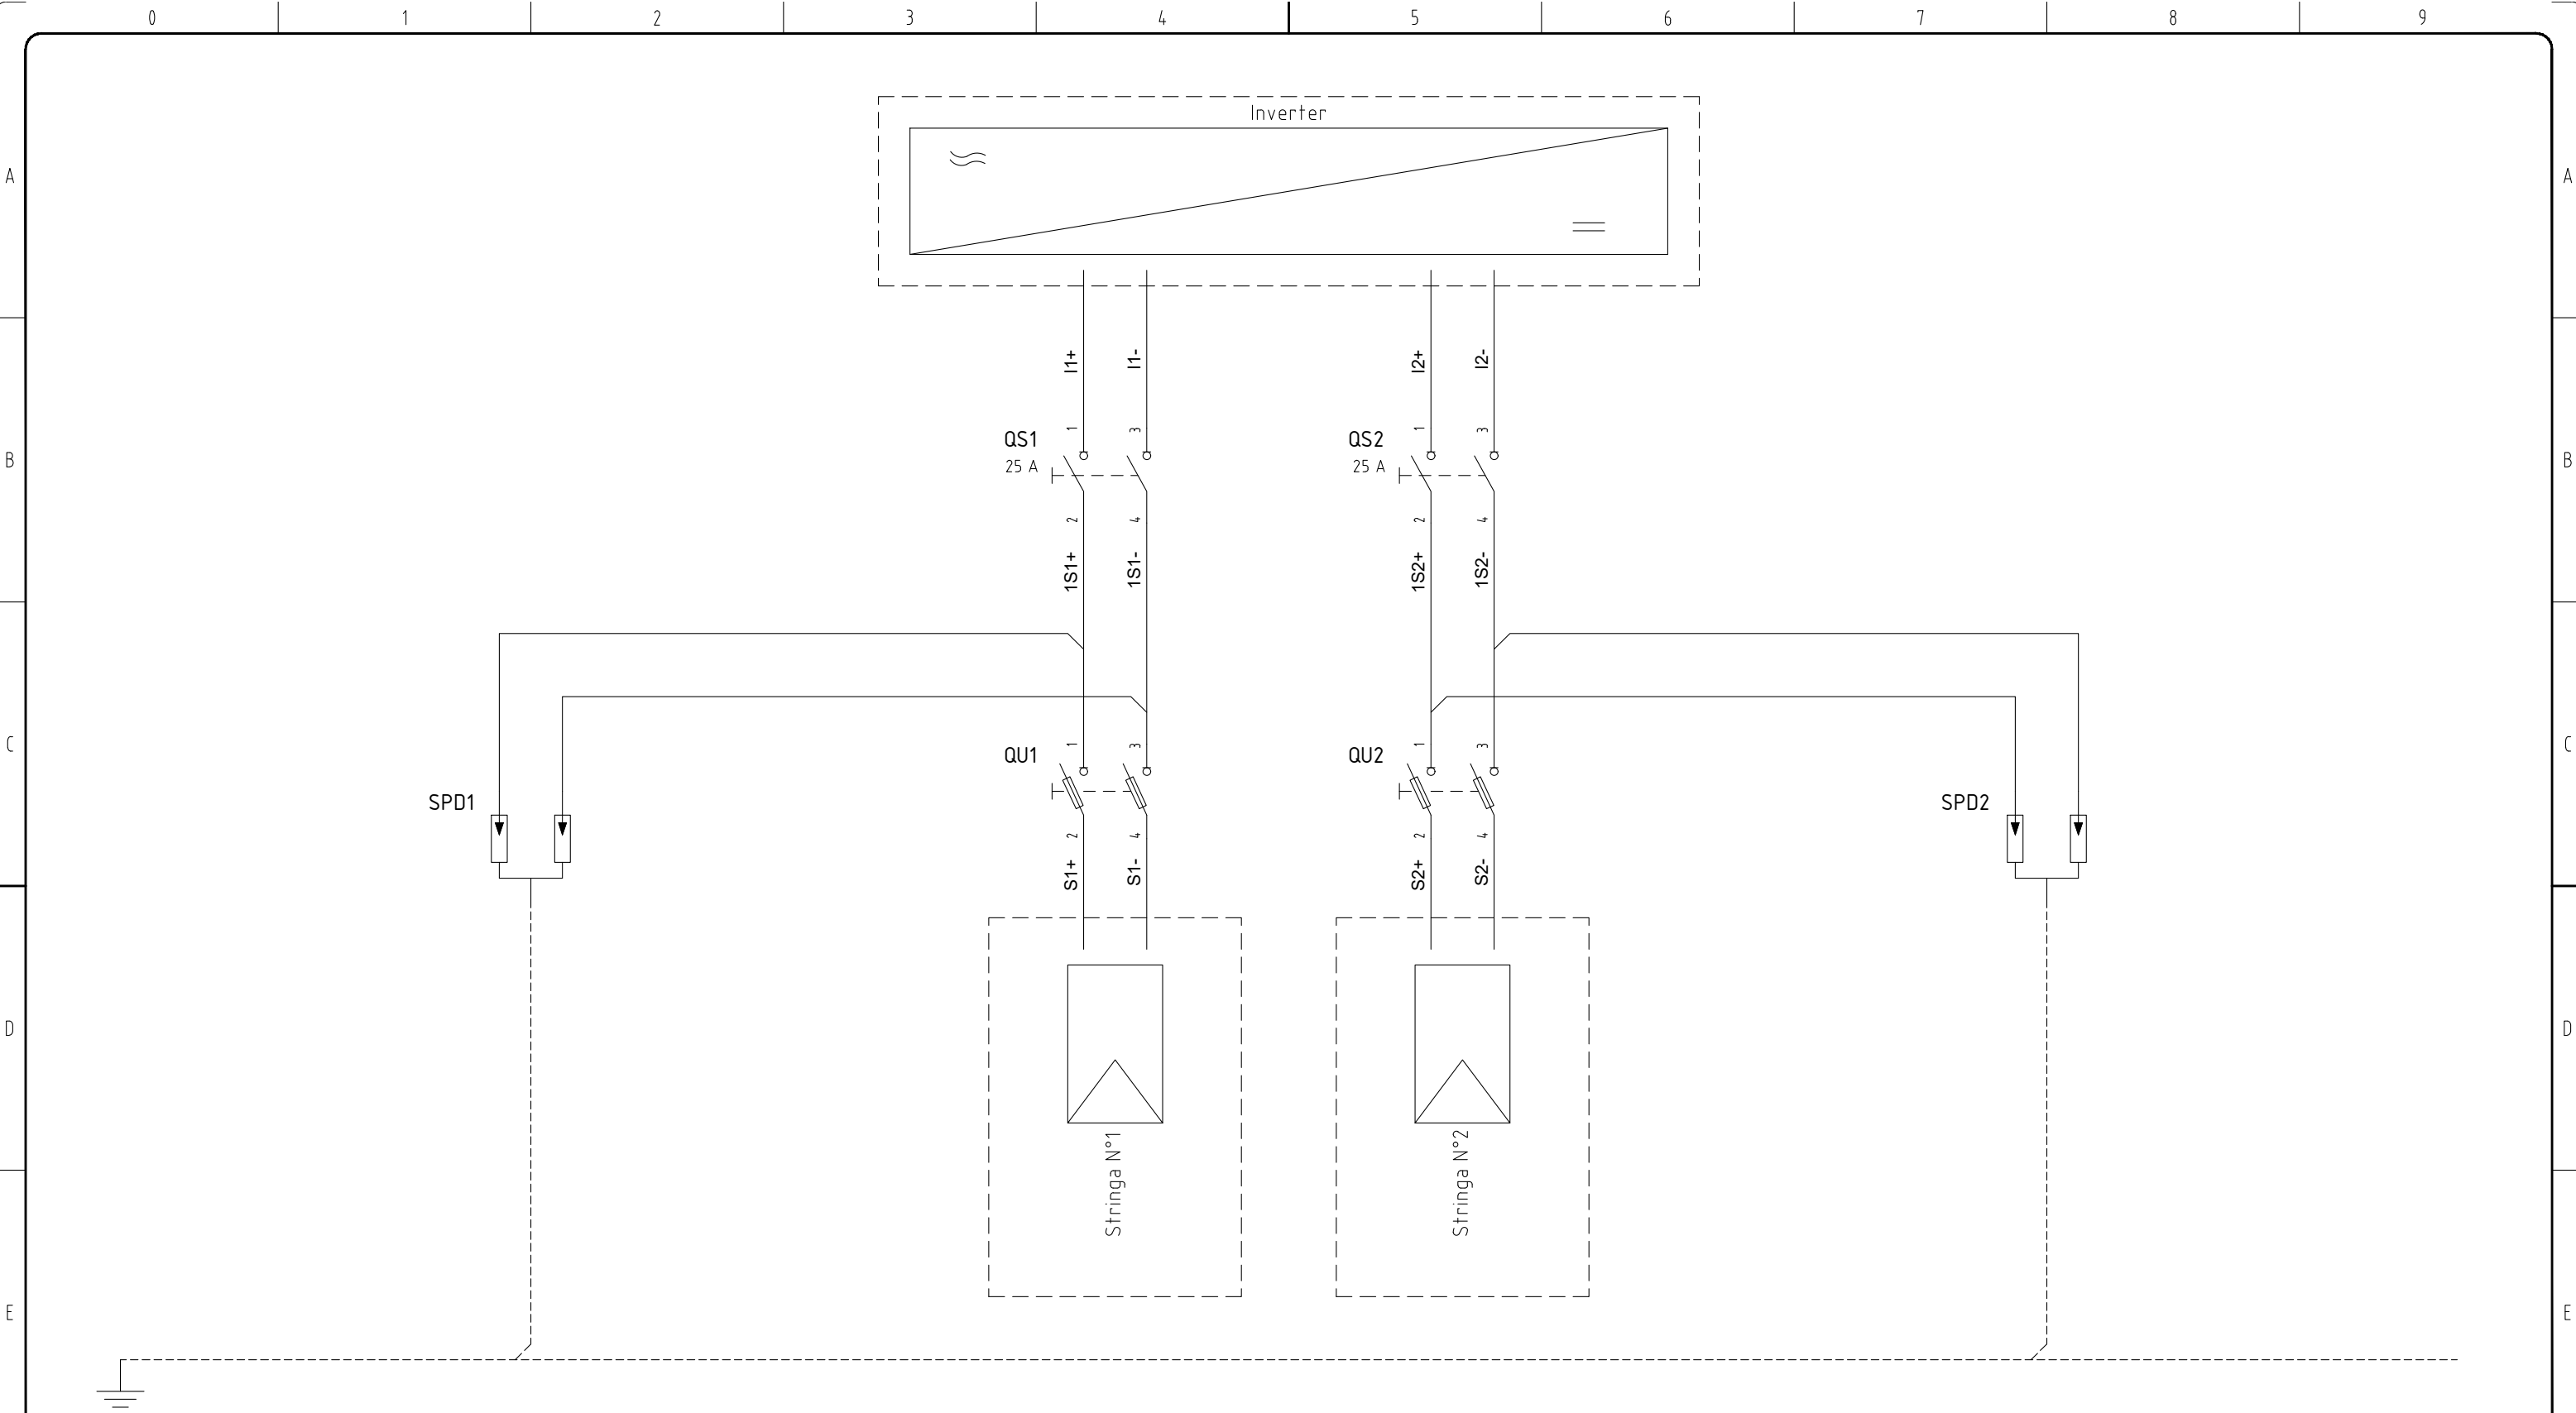

FILE :

DATA

DISEGN.

Quadro Stringa 1
Stringhe 1 - 2

70-26

QS1

FG.	4
F.S.	5

Totale FG.

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Nome/Item	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
FBE01D2P	PORTAFUSIBILI SEZ. 2P 10X38 1000V DC	Lovato	QU1 QU2	QS1 QS1	4 4	1 1
GD025AT2	INTERRUTTORE SEZIONATORE, PER APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE, ESECUZIONE COMANDO DIRETTO COMPLETO DI MANIGLIA NERA, 25A 800VDC - 16A 1000VDC	Lovato	QS1 QS2	QS1 QS1	4 4	1 1
SE2DGK00M3	SCARICATORE DI SOVRAT.TIPO 2 1000VDC	Lovato	SPD1 SPD2	QS1 QS1	4 4	1 1

B

C

D

E

F



FILE :		DATA	DISEGN.	Quadro Stringa 1		70-26			
				Distinta Materiali		QS1		FG. 5	
								F.S. /	
Totale FG.								5	

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9